

議第 9 2 号から  
議第 9 8 号まで 物品の取得について

1 品 名

- (1) 議第 9 2 号 白岳小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (2) 議第 9 3 号 横路小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (3) 議第 9 4 号 昭和北小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (4) 議第 9 5 号 三坂地小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (5) 議第 9 6 号 阿賀小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (6) 議第 9 7 号 昭和西小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式
- (7) 議第 9 8 号 昭和中央小学校空調機器（冷暖房エアコン）一式

2 使用目的 普通教室の空調機器として使用するため


3 機器構成

※児童数は平成 3 0 年 5 月 1 日現在


方式	学校名	設置教室数（児童数）	機 器	台 数
電気	白岳小学校	2 7 教室（7 6 2 人）	パッケージ型室外機（5 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	2 7 台 5 4 台 1 台
	横路小学校	2 5 教室（8 1 6 人）	パッケージ型室外機（5 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	2 5 台 5 0 台 1 台
	昭和北小学校	2 3 教室（6 7 9 人）	パッケージ型室外機（5 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	2 3 台 4 6 台 1 台
ガス	三坂地小学校	1 6 教室（3 9 7 人）	マルチ型室外機（2 5 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	4 台 3 2 台 1 台
	阿賀小学校	2 0 教室（5 9 4 人）	マルチ型室外機（5 0 馬力） マルチ型室外機（4 5 馬力） マルチ型室外機（2 0 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	1 台 1 台 1 台 4 0 台 1 台
	昭和西小学校	1 6 教室（4 0 0 人）	マルチ型室外機（2 0 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	4 台 3 2 台 1 台
	昭和中央小学校	2 1 教室（5 2 5 人）	マルチ型室外機（2 0 馬力） マルチ型室外機（1 6 馬力） 天井吊形室内機 集中コントローラー	3 台 3 台 4 2 台 1 台

#### 4 イメージ

(1) 電気式パッケージ型：白岳小学校・横路小学校・昭和北小学校

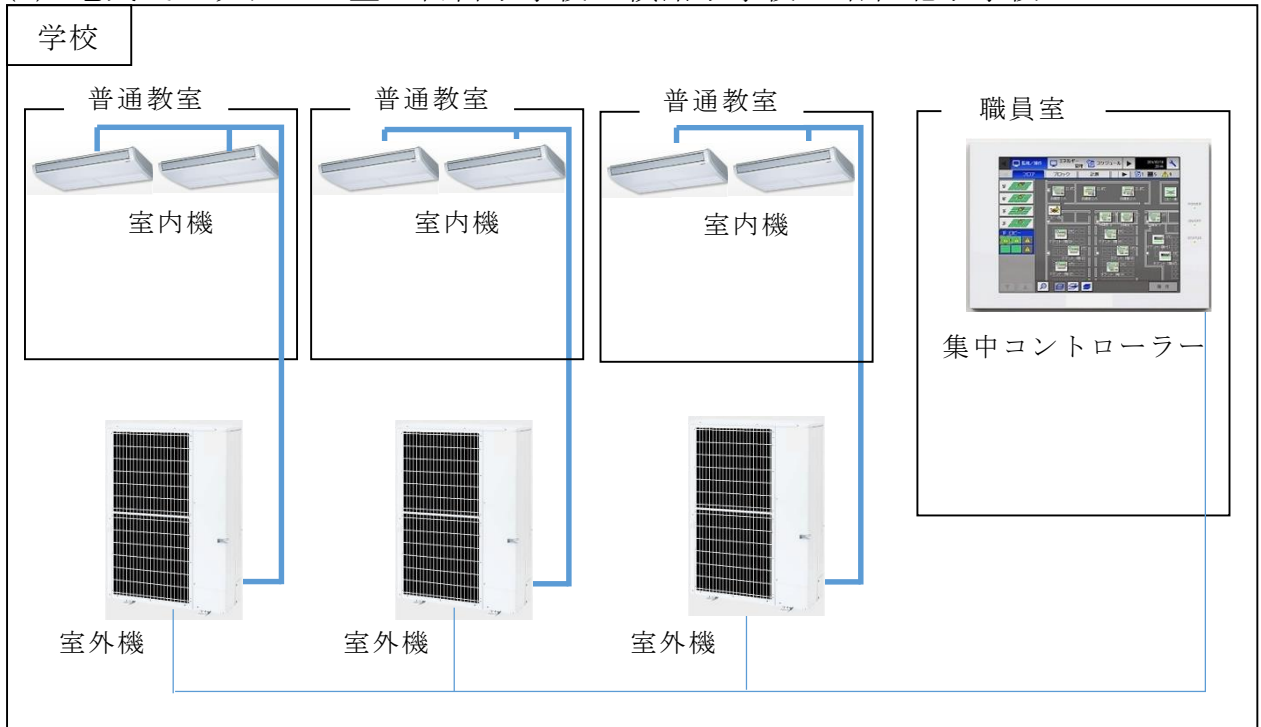

(2) ガス式マルチ型：三坂地小学校・阿賀小学校・昭和西小学校・昭和中央小学校

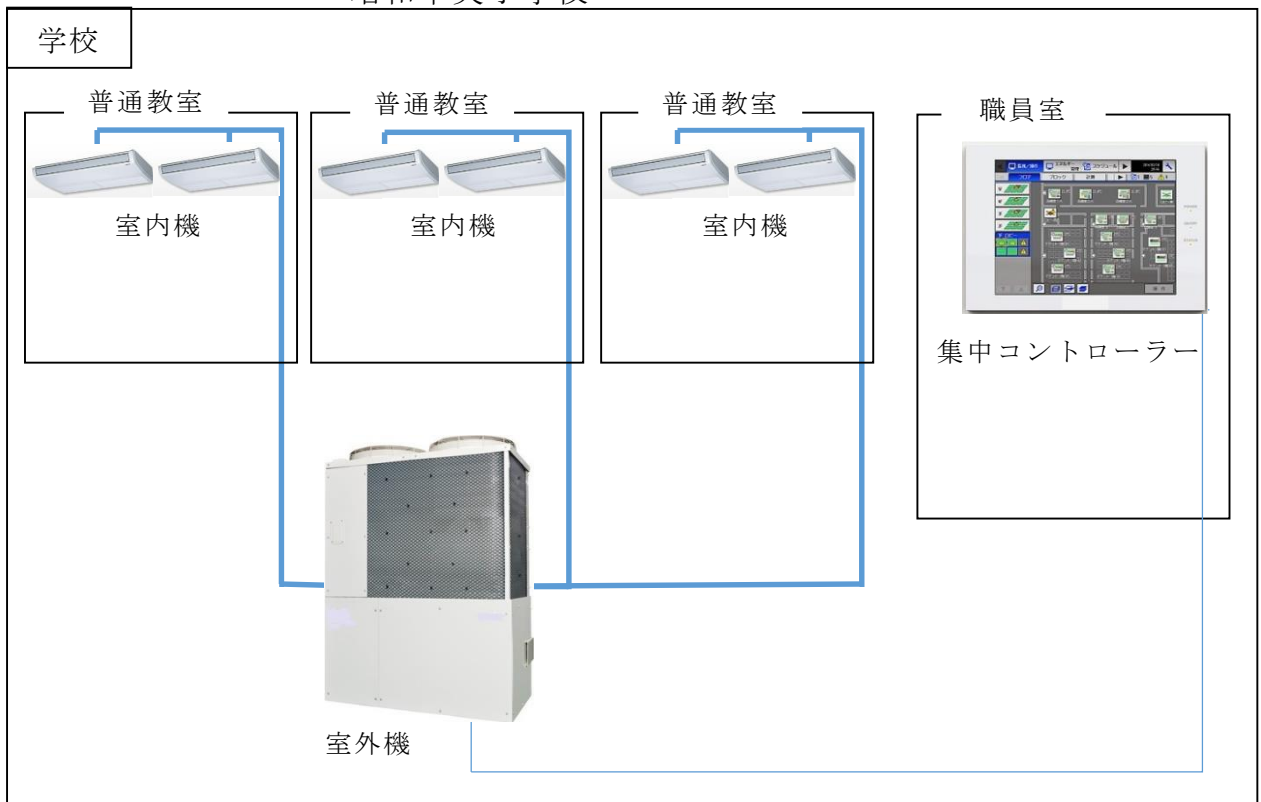

## 5 入札年月日及び参加業者数

白岳小学校	平成30年5月9日・6者
横路小学校	平成30年5月8日・8者
昭和北小学校	平成30年5月8日・7者
三坂地小学校	平成30年5月9日・5者
阿賀小学校	平成30年5月8日・6者
昭和西小学校	平成30年5月8日・6者
昭和中央小学校	平成30年5月8日・6者