



太田川水系の渇水に伴う節水の協力要請について

令和5年11月27日に国土交通省太田川河川事務所は、太田川水系の渇水に伴い太田川水系の4ダムの貯水率が40%を下回るため、市民等への節水の要請(別紙1-1~1-3)を行いました。

これに合わせて、呉市上下水道局では、次のとおり市民等へ節水の協力要請(別紙2)を行います。

1 協力要請先

市民、自治会、公共施設など及び工業用水の給水先6社

※ 工業用水の給水先：王子マテリア(株)、ジャパンマリンユナイテッド(株)、
中国木材(株)、日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所、フタムラ化学(株)、
(株)淀川製鋼所

2 協力要請方法

ア 市民：呉市・呉市上下水道局ホームページ、SNS

イ 自治会：回覧

ウ 公共施設：呉市官公庁連絡協議会の構成機関への通知

エ 工業用水の給水先：個別訪問

お知らせ**太田川水系水利用協議会**

令和5年11月27日

資料提供先：合同庁舎記者クラブ
広島県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

太田川水系4ダム貯水率が40%を下回る

太田川流域では、例年に比べて8月以降少雨が続いていることにより、11月27日9時現在、太田川流域の上流にある4ダム合計の貯水率が40%を下回っています。（別紙1参照）

このようなことから、太田川水系水利用協議会（別紙2参照）では、これまでに、自主的な節水及び、太田川水系4ダムの放流量の調整を実施しているところです。

今後も降水量が少ない状況が続き、太田川水系4ダムの合計貯水量が2,300万 m^3 （貯水率約22%）を下回ることとなった場合、更なる水利用の調整を行う可能性があります。

※太田川水系4ダム … 温井ダム、立岩ダム、樽床ダム、王泊ダム

水資源確保のため皆さまの

節水のご協力をお願いします。

<問い合わせ先>**太田川水系水利用協議会事務局**

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

電話 082-222-9247（占用調整課）

【担当】


副 所 長 杉村 貴志（すぎむら たかし）

占用調整課長 秦 晃久（はた あきひさ）

※太田川河川事務所のホームページ (<https://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/info/reservoir/index.htm>) に、太田川流域4ダムの貯水状況を掲載しています。(当面の間、平日は毎日情報を更新します。)


令和5年11月27日9時 ※速報値

太田川流域4ダム貯水容量図

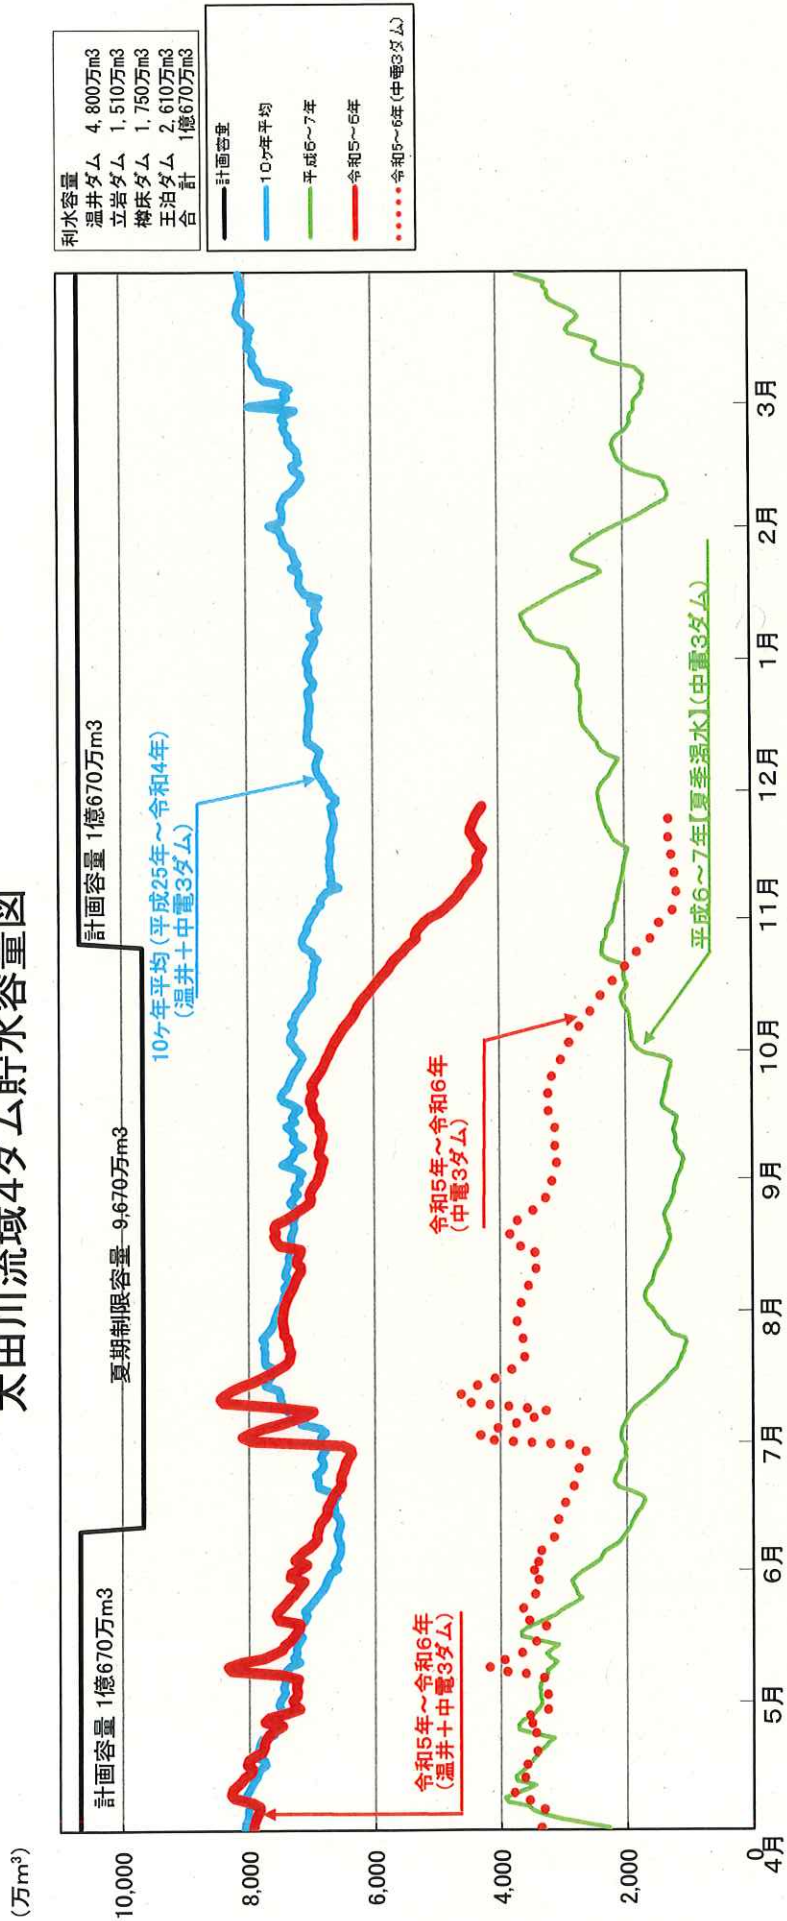

利水容量	計画容量
温井ダム 4,800万m ³	4,800万m ³
立岩ダム 1,510万m ³	1,510万m ³
樽床ダム 1,750万m ³	1,750万m ³
王泊ダム 2,610万m ³	2,610万m ³
合 計 1億670万m ³	1億670万m ³

太田川流域降水量

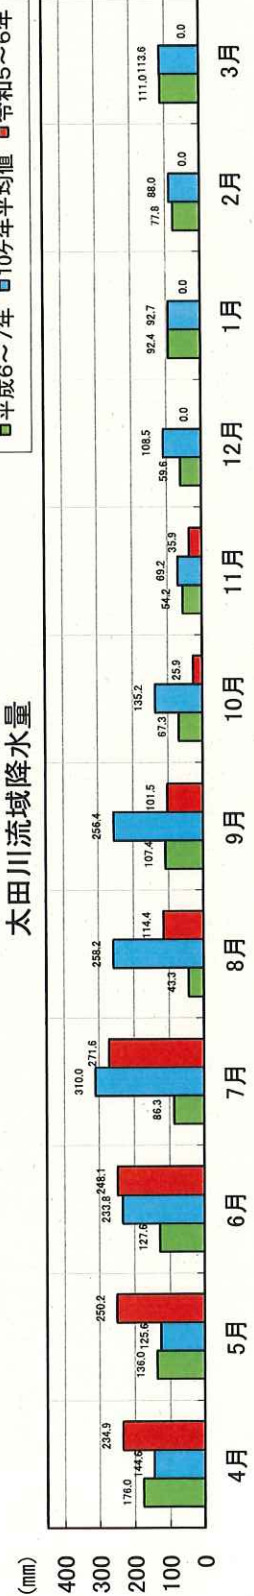

	温井ダム	立岩ダム	樽床ダム	王泊ダム	中電3ダム	4ダム計
11/27現在貯水量	3,006万m ³	316万m ³	755万m ³	184万m ³	1,254万m ³	4,260万m ³
貯水率	62.6%	20.9%	43.1%	7.0%	21.4%	39.9%
貯水量前日比	-32万m ³	-3.4万m ³	-8万m ³	1万m ³	-11万m ³	-43万m ³
利水容量	4,800万m ³	1,510万m ³	1,750万m ³	2,610万m ³	5,870万m ³	1億670万m ³

※雨量の数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

太田川水系水利用協議会 構成機関

	関係行政機関及び水利使用者
1	広島県 土木建築局 道路河川管理課
2	広島県 健康福祉局 食品生活衛生課
3	広島市 企画総務局 企画調整部 政策企画課
4	広島市 経済観光局 農林水産部 農政課
5	広島市 環境局 環境保全課
6	安芸太田町 建設課
7	広島県水道広域連合企業団
8	広島市 水道局
9	呉市 上下水道局 技術部
10	中国電力株式会社 水力制御所
11	川の内用水路水利組合
12	広島市祇園町外二ヶ町土地改良区
13	国土交通省 土師ダム管理所
14	国土交通省 温井ダム管理所
15	国土交通省 太田川河川事務所

節水

にご協力を




呉市の水源のおよそ8割を占めている太田川の流域で、令和5年8月以降まとまった降雨がない状況が続いています。

現在、太田川流域の上流にある四つのダム貯水率は、40%を下回っており、今後も降雨が見込めない場合、更に貯水率が低下していきます。

このため、市民の皆様には、次のポイントに注意をしながら節水にご協力をお願いします。

【節水のポイント】

- 1 歯磨き・洗顔・シャワーをされる時には、こまめに蛇口を閉めましょう
- 2 洗濯のときには、お風呂の残り湯を再利用して使いましょう
- 3 油汚れなど、よごれの多い食器を洗うときには、あらかじめ紙などでふき取り洗いやすくしましょう



呉市上下水道局 経営総務部 上下水道総務課

TEL 0823-26-1603 FAX 0823-26-1656

suisoumu@city.kure.lg.jp

