

## 添付資料 6 既存施設の取扱い方針

既存施設の基本的な取扱い方針及び配置状況については、以下の通りであるが、適宜協議を行い決定することとする。

### 【基本方針】

- 既存施設の取扱いについては、本施設の配置計画や整備内容、利用者想定等を踏まえ、柔軟に検討を行うこと。
- 公園としての機能も維持した施設となるよう、各既存施設の考え方や方針を踏まえつつ、現状以上に利用しやすい施設となるよう検討を行うこと。
- 活用できる既存施設については、維持管理や更新に配慮しつつ積極的に活用を行うこと。

### 1 既存施設の取扱い

#### (1) 各トイレ

- ・基本方針を踏まえ、利用しやすい施設となるよう柔軟な対応（新設、改修、撤去）を検討すること。
- ・公園の利用形態や利用想定（利用者数）を踏まえ、必要規模を検討し、配置計画を検討すること。

#### (2) 水飲場

- ・設計時の検討を踏まえ、必要な場所に移設又は新設を行い、必要性のない施設については撤去すること。

#### (3) パーゴラ（藤棚）

- ・グラウンド内のパーゴラ（藤棚）は、配置計画等を踏まえ、撤去も含め検討すること。
- ・市道沿いのパーゴラ（藤棚）は、配置計画や周辺道路の交通対策を踏まえ、取扱い方針を協議すること。

#### (4) 園内灯

- ・敷地全体の配置計画や既存照明の再利用可否の判断すること。
- ・都市公園技術基準等に基づき必要な照度を確保すること。必要に応じ、既存照明の再配置、撤去のほか新設も含めて検討すること。
- ・設計完了後は、既存園内灯の撤去・再利用又は新設の内訳を整理し、報告すること。

#### (5) 外周フェンス

- ・公園西側面（国立病院側）への駐車場新設等の配置計画を踏まえ、必要のない施設は撤去すること。
- ・既存フェンスの老朽化等を踏まえた改修を検討すること。

#### (6) 防球フェンス

- ・公園全体の配置計画や整備内容、整備後の利用形態等（球技での利用による道路へのボール飛び出しの懸念等）を踏まえ、必要のない施設は撤去すること。

#### (7) ベンチ

- ・国庫補助金・交付金の活用により設置している施設については、残置または移設（再利用）を基本とする。
- ・老朽化が著しい施設（石材ベンチ等）は、原則、撤去の方針で検討すること。
- ・新設、改修後経過していない施設は、原則、再利用を検討すること。
- ・配置計画を踏まえ、不必要な場所への残置はしないこと。
- ・上記を踏まえ、整備基数が不足する場合は、新設を含めた設置を検討すること。

#### (8) 植栽（記念樹含む）

##### 【乙女椿：公園北側面】

- ・原則残置すべき樹木であるため、残置を前提に検討すること（撤去は不可）。

##### 【その他の樹木】


- ・その他樹木については施設の配置計画、整備内容を踏まえ、公園全体が利用しやすい環境となるよう、撤去（伐採）、剪定を含めた植栽の配置計画を検討すること。

#### (9) その他

- ・その他支障となる既存施設については、移転・撤去等について市と協議をすること。

### 2 その他懸案事項・継続協議事項

#### (1) 駐車場の拡張・陸上競技場整備後の周辺道路の交通対策（下図参照）

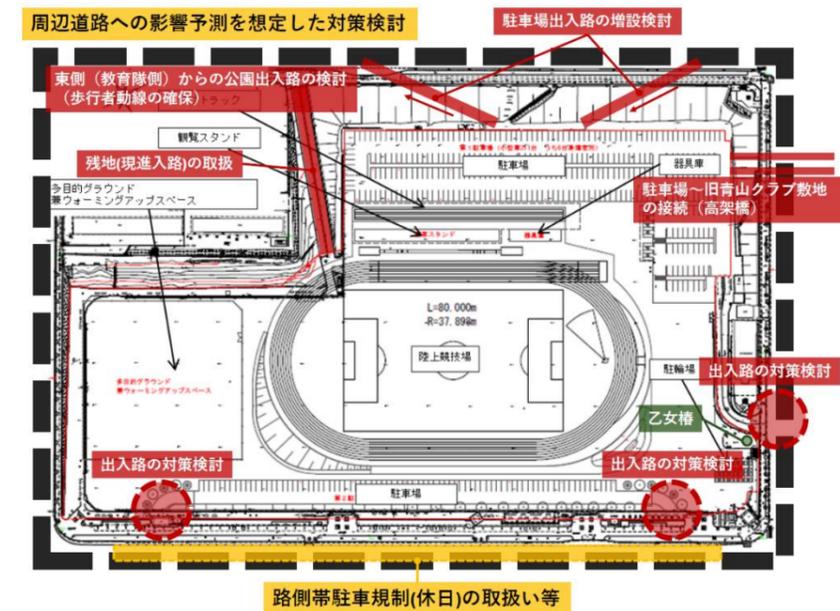

- ・本事業に伴う利用形態の変化（利用者数、利用者層、公園までの移動手段）が想定されるため、周辺道路の渋滞等の影響や駐車場出入時の安全対策、滞留対策の観点から、出入口の増設、進入路の新設、公園西側（国立病院側）の路側帯駐車規制（休日）の取扱い等について十分な検討を行うこと。

#### (2) 公園占用物件等の取扱い

##### ○倉庫（物置）

- ・占用許可物件等の移設又は撤去に伴う関係者への調整について、必要に応じ支援を行うこと。

#### (3) 幸町地区総合整備計画との整合

- ・公園駐車場との接続など、エリアデザインや今後の検討を踏まえた協議が必要であるため、設計時に考慮すること。



No	取扱い方針	施設名	数量	規模	備考
1	改修又は新設	公衆トイレ①	1	約 17.5 m <sup>2</sup>	RC 造, 昭和 55 年建設
2	改修又は新設	多目的トイレ	1	5.75 m <sup>2</sup>	RC 造, 平成 13 年建設
3	解体・撤去	広場利用者用トイレ	1	30.24 m <sup>2</sup>	RC 造, 平成 23 年建設
4	解体撤去又は改修又は新設	公衆トイレ②	1	約 23.50 m <sup>2</sup>	ブロック造, 昭和 58 年建設
5	移設又は新設又は撤去	水飲場	1	W800×L950×H600	
6	同上	水飲場	1	W800×L950×H600	
7	同上	水飲場	1	W800×L950×H600	
8	同上	水飲場	1	W1000×L1100×H800	
9	同上	水飲場	1	W800×L950×H600	
10	同上	水飲場	1	-	
11	同上	水飲場	1	-	
12	設計時に協議	パーゴラ	1	L25000×H4000	
13	同上	パーゴラ	1	L250000×H 3000	
14	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P14	LED
15	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P15	LED
16	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P27	LED
17	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P16	LED
18	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P17	LED
19	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P20	LED
19-2	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P19	LED
20	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P18	LED
21	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P28	LED
22	同上	園内灯	1	H=5m, ESCO65P29	LED
22-2	同上	園内灯(駐車場)	3	H=5m, ESCO65P24-26	LED
23	解体・撤去	夜間照明(大)	1	H=28m	水銀, ナトリウム灯
24	既存柱再利用	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
25	解体・撤去	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
26	解体・撤去	夜間照明(大)	1	H=28m	水銀, ナトリウム灯
27	新設又は既存柱再利用	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
28	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
29	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
47	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
31	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
32	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯

No	取扱い方針	施設名	数量	規模	備考
33	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
34	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
35	同上	夜間照明(小)	1	H=17.36m	水銀, ナトリウム灯
36	解体・撤去	夜間照明(サッカーコート)	4	H=18m	LED
37	撤去(多目的グラウンド周囲は残置又は改修)	フェンス	1	L=115m H=1.5m	
38	同上	フェンス	1	L=97m H=1.9m L=56m H=2.0m	
39	同上	フェンス	1	L=162m H=2.0m	
40	同上	フェンス	1	L=245.0m H=2.5m	
41	同上	防球ネット	1	L=147.0m H=5.0m	
42	同上	防球ネット	1	L=318m H=10m	
43	同上	防球ネット	1	L=214m H=13m	
44	支障となる場合は撤去、必要に応じ新設	手すり	1	L=12m H=0.85m	
45	同上	手すり	1	L=8m H=0.85m	
46	同上	手すり	1	L=4m H=0.8m	
47	撤去	管理事務所	1	69.39 m <sup>2</sup>	RC 造
48	撤去	更衣室兼倉庫①, 倉庫②	1	更衣室兼倉庫 78 m <sup>2</sup> , 倉庫 24.96 m <sup>2</sup>	RC 造
49	残置または移設(再利用)を基本 老朽化しているものは撤去、その他は残置	ベンチ①	32	W1800×D435×H400	コブキ FL002A-EM-NA-CK(R1 設置: 補助事業)
		ベンチ②		W500×L2000×H500	コンクリート造
50	夜間照明を再利用する場合は残置	受変電設備	1		
51	同上	受変電設備(サッカー照明)	1		
52	同上	定額電灯盤, 園内灯盤, グラウンド照明操作盤	1		
53	移設又は新設	掲揚ポール	1	高さ不明	現存資料なし
54	支障となる場合は撤去	バックネット(総監部 交差点)	1		
55	支障となる場合は撤去	バックネット(総監部 官舎側)	1		