

添付資料 6 既存施設の取扱い方針

既存施設の基本的な取扱い方針及び配置状況については、以下の通りであるが、適宜協議を行い決定することとする。

【基本方針】

- 既存施設の取扱いについては、本施設の配置計画や整備内容、利用者想定等を踏まえ、柔軟に検討を行うこと。
- 公園としての機能も維持した施設となるよう、各既存施設の考え方や方針を踏まえつつ、現状以上に利用しやすい施設となるよう検討を行うこと。
- 活用できる既存施設については、維持管理や更新に配慮しつつ積極的に活用を行うこと。

1 既存施設の取扱い

(1) 各トイレ

- ・基本方針を踏まえ、利用しやすい施設となるよう柔軟な対応（新設、改修、撤去）を検討すること。
- ・公園の利用形態や利用想定（利用者数）を踏まえ、必要規模を検討し、配置計画を検討すること。

(2) 水飲場

- ・設計時の検討を踏まえ、必要な場所に移設又は新設を行い、必要性のない施設については撤去すること。

(3) パーゴラ（藤棚）

- ・グラウンド内のパーゴラ（藤棚）は、配置計画等を踏まえ、撤去も含め検討すること。
- ・市道沿いのパーゴラ（藤棚）は、配置計画や周辺道路の交通対策を踏まえ、取扱い方針を協議すること。

(4) 園内灯

- ・敷地全体の配置計画や既存照明の再利用可否の判断すること。
- ・都市公園技術基準等に基づき必要な照度を確保すること。必要に応じ、既存照明の再配置、撤去のほか新設も含めて検討すること。
- ・設計完了後は、既存園内灯の撤去・再利用又は新設の内訳を整理し、報告すること。

(5) 外周フェンス

- ・公園西側面（国立病院側）への駐車場新設等の配置計画を踏まえ、必要のない施設は撤去すること。
- ・既存フェンスの老朽化等を踏まえた改修を検討すること。

(6) 防球フェンス

- ・公園全体の配置計画や整備内容、整備後の利用形態等（球技での利用による道路へのボール飛び出しの懸念等）を踏まえ、必要のない施設は撤去すること。

(7) ベンチ

- ・国庫補助金・交付金の活用により設置している施設については、残置または移設（再利用）を基本とする。
- ・老朽化が著しい施設（石材ベンチ等）は、原則、撤去の方針で検討すること。
- ・新設、改修後経過していない施設は、原則、再利用を検討すること。
- ・配置計画を踏まえ、不必要な場所への残置はしないこと。
- ・上記を踏まえ、整備基数が不足する場合は、新設を含めた設置を検討すること。

(8) 植栽（記念樹含む）

【乙女椿：公園北側面】

- ・原則残置すべき樹木であるため、残置を前提に検討すること（撤去は不可）。

【その他の樹木】


- ・その他樹木については施設の配置計画、整備内容を踏まえ、公園全体が利用しやすい環境となるよう、撤去（伐採）、剪定を含めた植栽の配置計画を検討すること。

(9) その他

- ・その他支障となる既存施設については、移転・撤去等について市と協議をすること。

2 その他懸案事項・継続協議事項

(1) 駐車場の拡張・陸上競技場整備後の周辺道路の交通対策（下図参照）

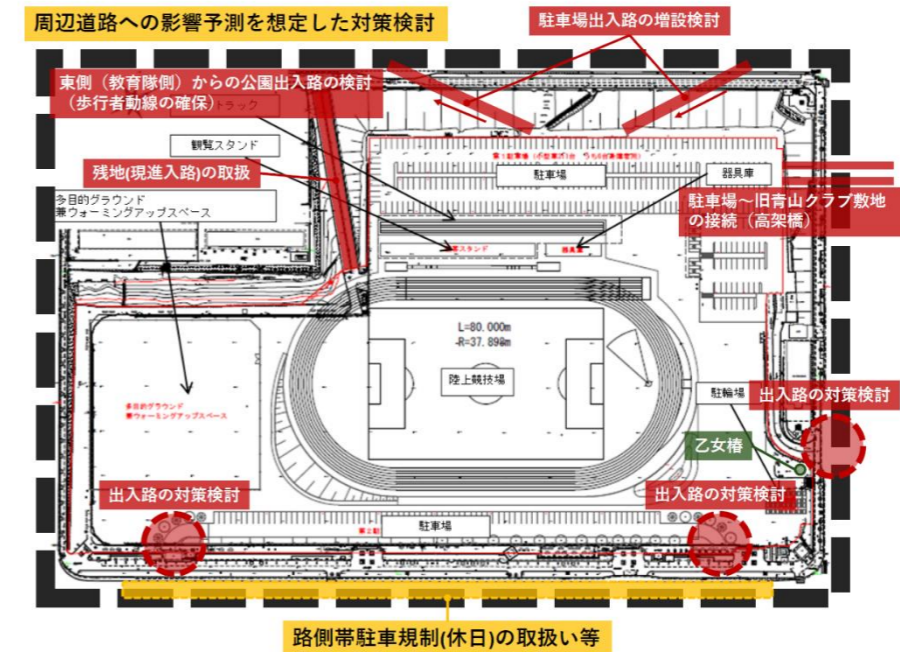

- ・本事業に伴う利用形態の変化（利用者数、利用者層、公園までの移動手段）が想定されるため、周辺道路の渋滞等の影響や駐車場出入時の安全対策、滞留対策の観点から、出入口の増設、進入路の新設、公園西側（国立病院側）の路側帯駐車規制（休日）の取扱い等について十分な検討を行うこと。

(2) 公園占用物件等の取扱い

○倉庫（物置）

- ・占用許可物件等の移設又は撤去に伴う関係者への調整について、必要に応じ支援を行うこと。

(3) 幸町地区総合整備計画との整合

- ・公園駐車場との接続など、エリアデザインや今後の検討を踏まえた協議が必要であるため、設計時に考慮すること。

| No | 取扱い方針 | 施設名 | 数量 | 規模 | 備考 |
|------|--------------|-----------|----|------------------------|------------------|
| 1 | 改修又は新設 | 公衆トイレ① | 1 | 約 17.5 m ² | RC 造, 昭和 55 年建設 |
| 2 | 改修又は新設 | 多目的トイレ | 1 | 5.75 m ² | RC 造, 平成 13 年建設 |
| 3 | 解体・撤去 | 広場利用者用トイレ | 1 | 30.24 m ² | RC 造, 平成 23 年建設 |
| 4 | 解体撤去又は改修又は新設 | 公衆トイレ② | 1 | 約 23.50 m ² | ブロック造, 昭和 58 年建設 |
| 5 | 移設又は新設又は撤去 | 水飲場 | 1 | W800×L950×H600 | |
| 6 | 同上 | 水飲場 | 1 | W800×L950×H600 | |
| 7 | 同上 | 水飲場 | 1 | W800×L950×H600 | |
| 8 | 同上 | 水飲場 | 1 | W1000×L1100×H800 | |
| 9 | 同上 | 水飲場 | 1 | W800×L950×H600 | |
| 10 | 同上 | 水飲場 | 1 | - | |
| 11 | 同上 | 水飲場 | 1 | - | |
| 12 | 設計時に協議 | パーゴラ | 1 | L25000×H4000 | |
| 13 | 同上 | パーゴラ | 1 | L250000×H 3000 | |
| 14 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P14 | LED |
| 15 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P15 | LED |
| 16 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P27 | LED |
| 17 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P16 | LED |
| 18 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P17 | LED |
| 19 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P20 | LED |
| 19-2 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P19 | LED |
| 20 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P18 | LED |
| 21 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P28 | LED |
| 22 | 同上 | 園内灯 | 1 | H=5m, ESCO65P29 | LED |
| 22-2 | 同上 | 園内灯(駐車場) | 3 | H=5m, ESCO65P24-26 | LED |
| 23 | 解体・撤去 | 夜間照明(大) | 1 | H=28m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 24 | 既存柱再利用 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 25 | 解体・撤去 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 26 | 解体・撤去 | 夜間照明(大) | 1 | H=28m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 27 | 新設又は既存柱再利用 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 28 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 29 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 30 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 31 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 32 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |

| No | 取扱い方針 | 施設名 | 数量 | 規模 | 備考 |
|----|--|-------------------------|----|--|----------------------------------|
| 33 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 34 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 35 | 同上 | 夜間照明(小) | 1 | H=17.36m | 水銀, ナトリウム灯 |
| 36 | 解体・撤去 | 夜間照明(サッカーコート) | 4 | H=18m | LED |
| 37 | 撤去(多目的グラウンド周囲は残置又は改修) | フェンス | 1 | L=115m H=1.5m | |
| 38 | 同上 | フェンス | 1 | L=97m H=1.9m L=56m H=2.0m | |
| 39 | 同上 | フェンス | 1 | L=162m H=2.0m | |
| 40 | 同上 | フェンス | 1 | L=245.0m H=2.5m | |
| 41 | 同上 | 防球ネット | 1 | L=147.0m H=5.0m | |
| 42 | 同上 | 防球ネット | 1 | L=318m H=10m | |
| 43 | 同上 | 防球ネット | 1 | L=214m H=13m | |
| 44 | 支障となる場合は撤去、必要に応じ新設 | 手すり | 1 | L=12m H=0.85m | |
| 45 | 同上 | 手すり | 1 | L=8m H=0.85m | |
| 46 | 同上 | 手すり | 1 | L=4m H=0.8m | |
| 47 | 撤去 | 管理事務所 | 1 | 69.39 m ² | RC 造 |
| 48 | 撤去 | 更衣室兼倉庫①, 倉庫② | 1 | 更衣室兼倉庫 78 m ² , 倉庫 24.96 m ² | RC 造 |
| 49 | 残置または移設(再利用)を基本 老朽化しているものは撤去、その他は残置 | ベンチ① | 32 | W1800×D435×H400 | コブキ FL002A-EM-NA-CK(R1 設置: 補助事業) |
| | | ベンチ② | | W500×L2000×H500 | コンクリート造 |
| 50 | 夜間照明を再利用する場合は残置 | 受変電設備 | 1 | | |
| 51 | 同上 | 受変電設備(サッカー照明) | 1 | | |
| 52 | 同上 | 定額電灯盤, 園内灯盤, グラウンド照明操作盤 | 1 | | |
| 53 | 移設又は新設 | 掲揚ポール | 1 | 高さ不明 | 現存資料なし |
| 54 | 支障となる場合は撤去 | バックネット(総監部 交差点) | 1 | | |
| 55 | 支障となる場合は撤去 | バックネット(総監部 官舎側) | 1 | | |