



## 火災消火活動に伴う水圧低下について（第2報）

現在、音戸町渡子地区で発生した火災の消火活動に伴い、音戸町田原地区の一部で水圧が低下し水道が利用できない状態となっております。

本日午後9時以降は、音戸市民センター（緊急時給水栓）で給水を継続します。

5月15日（金）の給水拠点の開設については、次のとおりです。


給水拠点の開設日時：5月15日（金） 午前7時から午後9時まで

給水拠点の開設場所：旧田原小学校（2t 給水車）

音戸市民センター（緊急時給水栓）（24時間給水可能）

軽車両による巡回での給水（3000タンク）

### 【水圧低下に伴う影響範囲】

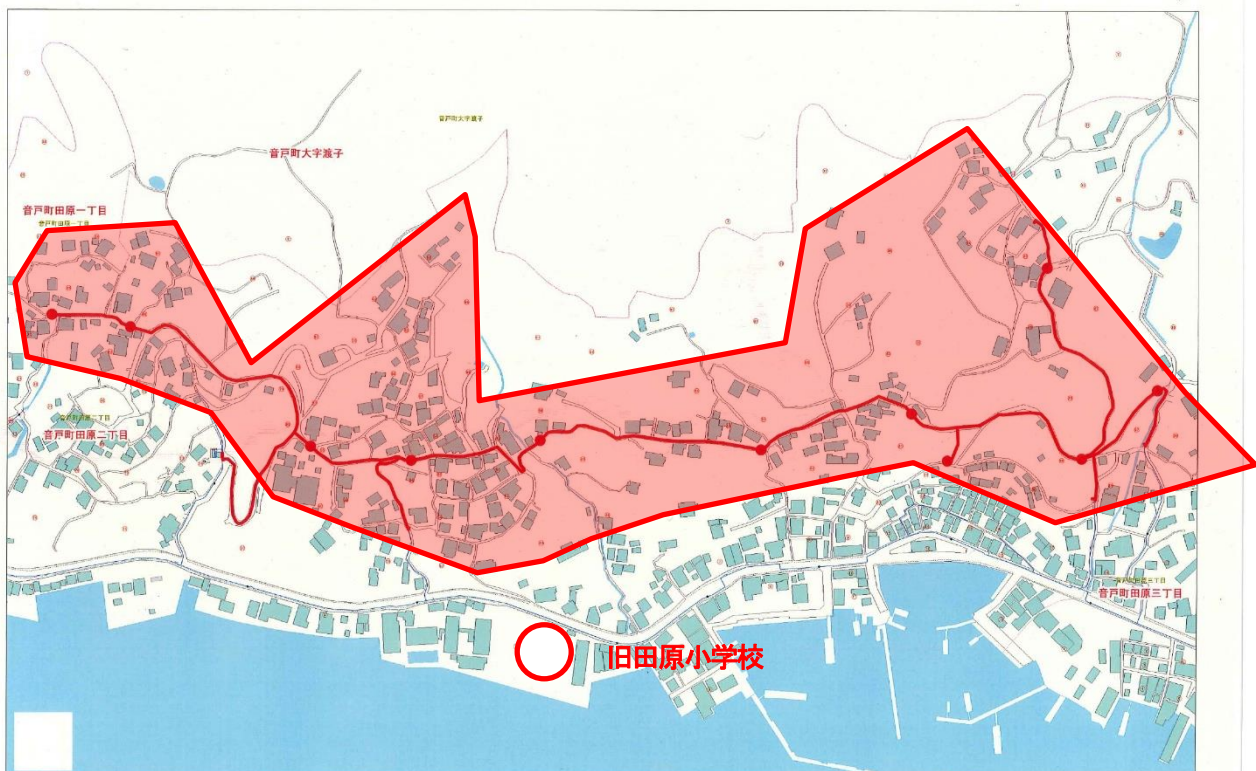

システム移行中の為、各種表示は位置ずれを起している場合があります。  
町丁目・街区番号 出典：政府統計の総合窓口（e-Stat）のデータを加工

1:2,500



Copyright(C) NTTインフラ株式会社 All Rights Reserved.  
120 社外PC名: kensetsu02 印刷日時: 2026/05/14 15:09:21  
個人情報が表示されているものは、転載禁止