

冷暖房機 仕様書

契約番号 : 1722

請求課 : 学校施設課

1. 物品仕様

- ・ 本体寸法 H 185mm×W 990mm×D 360mm程度で、設置が可能な物
- ・ 室外機 H 610mm×W 795mm×D 300mm程度で、設置が可能な物
- ・ 電源 三相200V
- ・ 冷房能力 4.5kW
- ・ 暖房能力 6.0kW
- ・ 形状 天井埋込カセット形

《参考品》	ダイキン工業(株) [C28ZCV・2M455AV]
-------	----------------------------

2. 納入場所

川尻小学校 (室内機: 1F給食事務室1台 1F控室1台 室外機: 2F1台)

※ 据付け位置は、市職員または学校職員が指示する。

本体, 室外機 (別図参照)

3. 納入時期

令和8年7月31日(金)まで

※上記期間内において、事前に学校施設課及び学校と協議のうえ納入すること

4. 引き渡し

据付け完了後、直ちに学校職員が立会い、正しく据え付けられていることを確認した後、引き渡すこと。


5. 保証期間

保証期間が納入後、1年以上であること。

6. 条件等


- ・ 既設の室外機・室内機等を撤去し、本納入物品を設置すること。
- ・ 空調機の電源は、既設の電源を再利用すること。
- ・ 排水については、スリムカバーダクトやドレインソケット等を使用すること。
- ・ 室外機との配管は、壁配管を原則とする。
- ・ その他据付に係るすべての費用を含む(既存配管等を利用してもよい。配管・配線類を新設する場合には化粧カバーを施すこと)。
- ・ 保全に関する資料を1部学校施設課に提出すること。なお、保全に関する資料とは、取扱説明書・保証書を示す。
- ・ 見積もりに際し、下見が必要な場合は、学校施設課に事前に連絡のうえ、行うこと。(川尻小学校: TEL 87-2170)
- ・ 参考製品以外で見積もりを希望する場合は、事前に学校施設課の承認を得ておくこと。
- ・ 児童及び教職員等の安全に十分配慮すること。
- ・ 使用方法等の説明を行うこと
- ・ 不明、疑問な点は、学校施設課(25-3587)へ問い合わせること。

【川尻小学校 室内機設置位置】

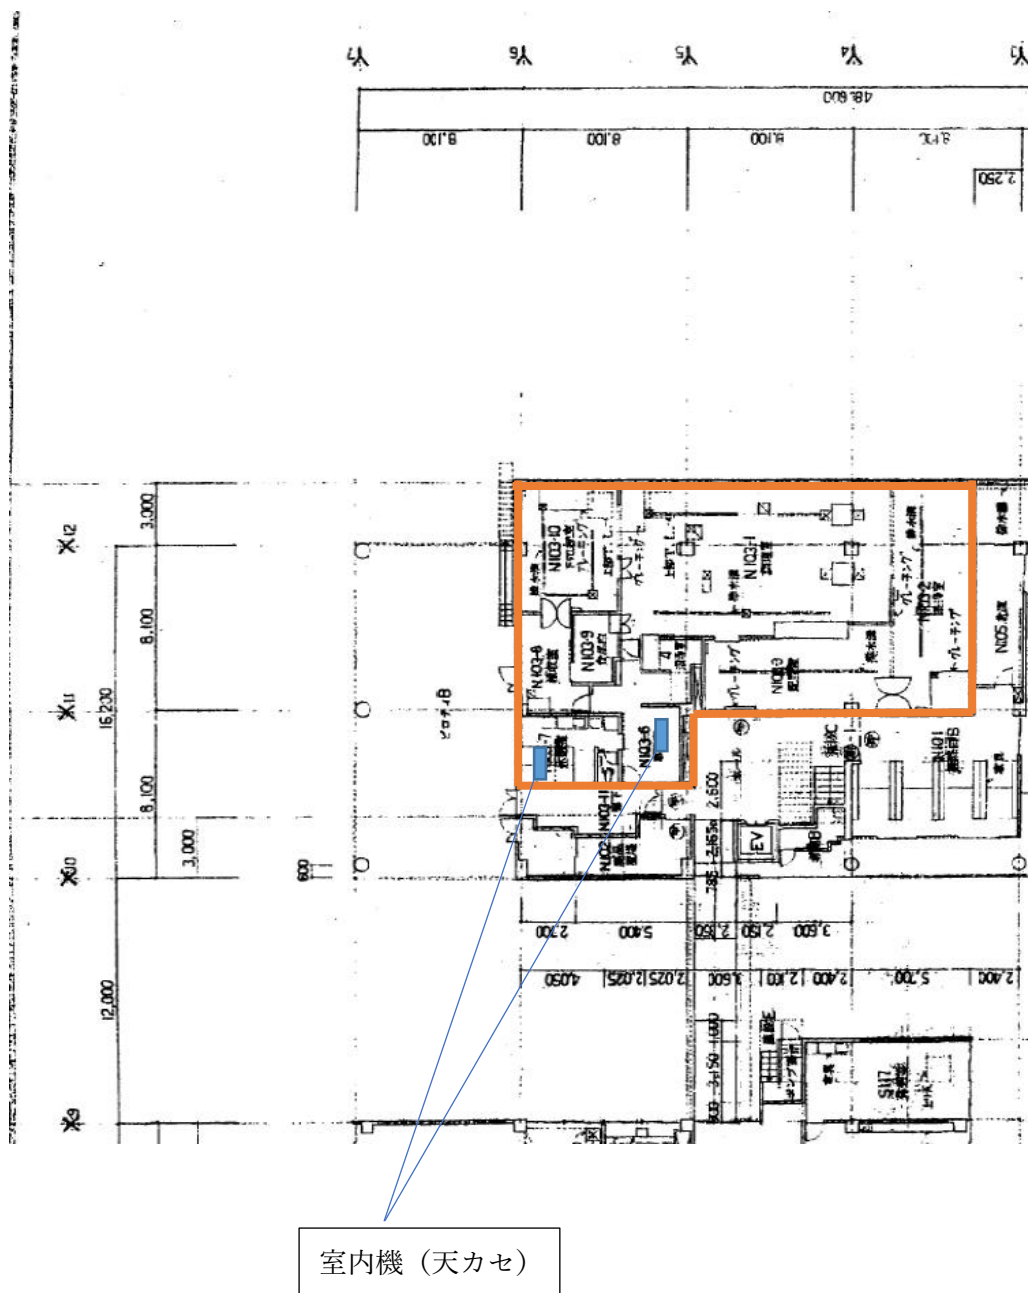

S=NON

【川尻小学校 室外機設置位置】

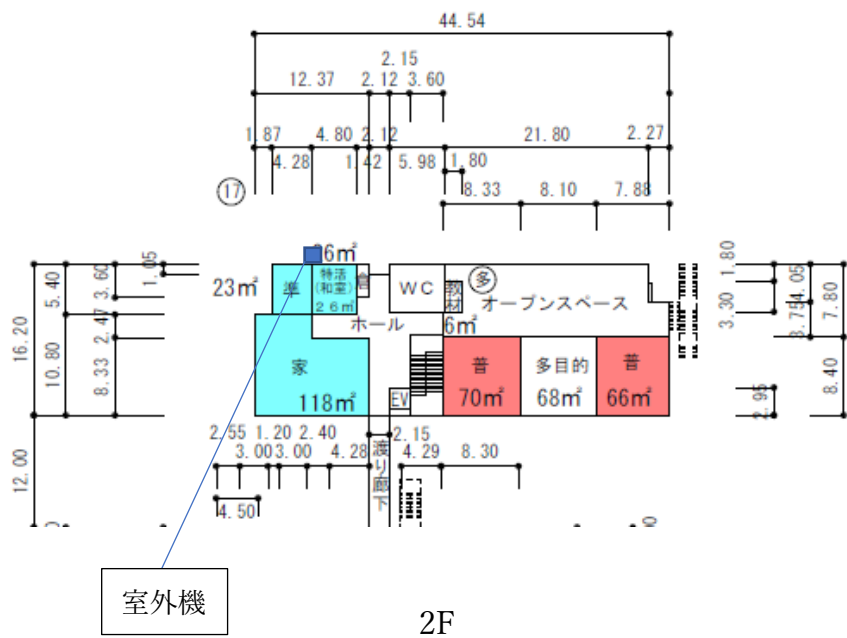

S=NON